002 A

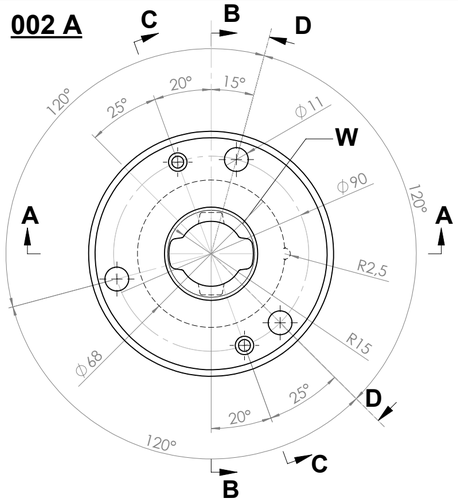

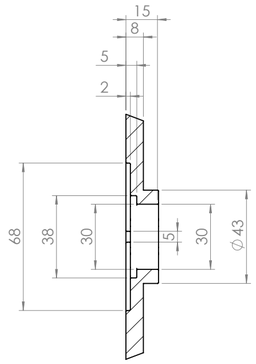

CORTE B-B

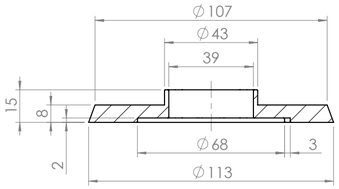

CORTE A-A

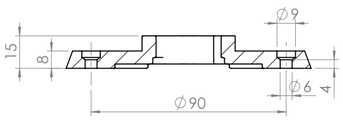

CORTE C-C



CORTE D-D



DETALHE W



vista Isométrica sem escala

002 B

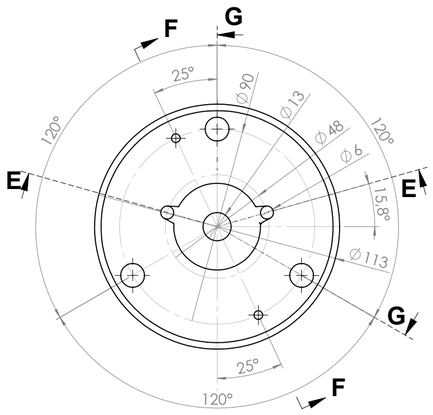

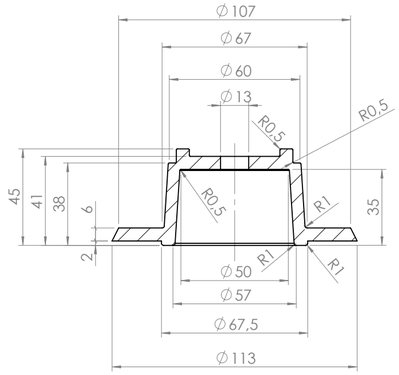

CORTE E-E

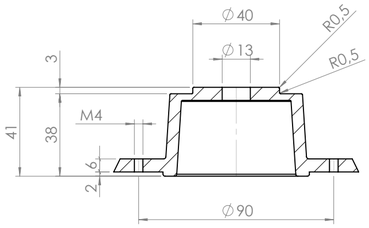

CORTE F-F

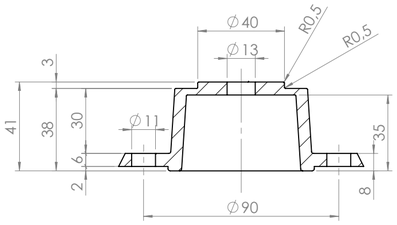

CORTE G-G



vista Isométrica sem escala

002 E





vista Isométrica sem escala

002 C

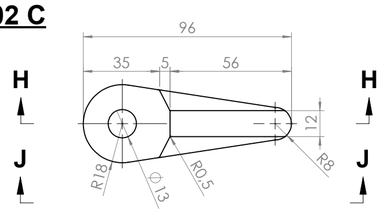

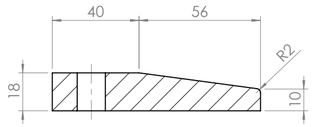

CORTE H-H



CORTE J-J



vista Isométrica sem escala

002 D

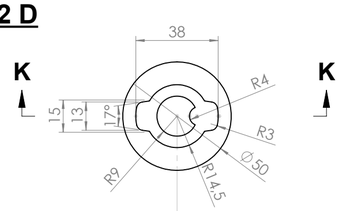



CORTE K-K



vista Isométrica sem escala

002 F





vista Isométrica sem escala

LISTA DE MATERIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MATERIAL	PESO UNIT	PESO TOTAL	SAP
1	**Tampa Inferior 002 A**	**1**	**Ferro Fundido**	**0.5**	**0.5**	
2	CH 15 x Ø 113	1	Ferro Fundido	0.5	0.5	
3	**Tampa Superior 002 B**	**1**	**Ferro Fundido**	**0.6**	**0.6**	
4	CH 45 x Ø 113	1	Ferro Fundido	1	1	
5	**Trava Interna 002 D**	**1**	**Latão Liga CLA**	**0.1**	**0.1**	
6	CH 15 x 50 x 50	1	Latão Liga CLA	0	0	
7	**Eixo 002 E**	**1**	**Aço Inox**	**0.1**	**0.1**	
8	BR. RED Ø 18 x 71	1	Aço Inox	0	0	
9	**Mola Cônica 002 F**	**1**	**-**	**0.0**	**0**	
10	CH 50 x 50 x 60	1	ASTM A36	0	0	
11	**Trava Externa 002 C**	**1**	**Ferro Fundido**	**0.2**	**0.2**	
12	CH 18 x 36 x 95	1	Ferro Fundido	0	0	

Peso Total: 2kg

GASMIG

Tipo do Documento	Número GASMIG		Rev.
DESENHO - FABRICAÇÃO/DETALHAMENTO	**DTG-04-ATB-DEF-10**		00
Tipo de Assunto	Formato	Escala	Num Pag.
Equipamentos de Gás	**A2**	1:2	1/1

Título do Documento

Componentes Trava da tampa

Controle de Revisões

Rev.	Data	Descrição	Elaboração	Verificação	Aprovação
00	14/07/2023	Emissão Inicial	Austen	João Vitor	Heitor Belfort

Notas:

1. Todas as medidas estão em mm, exceto onde indicado, terão tolerância de +-3mm. E só serão aceitas fora de tais parâmetros com expressa autorização da área de apoio técnico.
2. Pintura:
   Deve ser realizada conforme DTG-01-RGN-ETC-04;Pintura industrial.

Documentos Complementares:

DTG-04-ATB-DEC-03

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS

Distrib.
Qtde/Tipo
Orgão

Classificação