




MF = Macho x Fêmea
MM = Macho x Macho
RC = Raio Curto
RL = Raio Longo

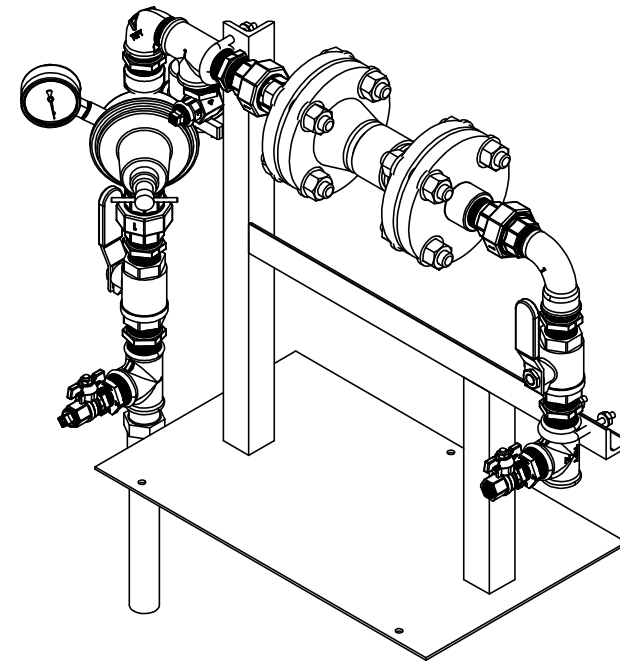

	Tipo do Documento		Número GASMIG		Rev.
	DESENHO DE CONJUNTO		DTG-02-EGN-DEC-49		00
	Tipo de Assunto		Formato	Escala	Num Pag.
	EQUIPAMENTOS DE GÁS		A3	1:10	1/1
	Título do Documento				
RC-150 - MEDIDOR ROTATIVO DN 2" - PEAD PN7					
Controle de Revisões					
Rev.	Data	Descrição	Elaboração	Verificação	Aprovação
00	03/11/2022	Emissão Inicial	Austen	Marcelo Paixão	Heitor Belfort
Notas:					
1 - Para montagem deste CMRP é obrigatório o uso da transição com ponta longa de aço, pois a entrada do CMRP fica longe do piso da caixa devido à altura do medidor. A distância entre o piso da caixa e a face da transição deverá ser de 140 mm. 2 - Caso o regulador seja entregue pela Gasmig com buchas de redução de 1" x 3/4", estas deverão ser retiradas com cuidado. Pode-se					
Documentos Complementares:					
-					